


V2 suite à décision du Collège communal du 23/03/2022. Le point 405/01852 est supprimé et le point 405/01826 est maintenu (led) => soit 2 points modifiés

V3 suite à décision du Collège communal du 22/06/2022 (NON ENCORE VALIDE). Le point 405/01854 est supprimé et les point 405/01785, 405/01799, 405/1800, 405/01801, 405/01809, 405/1809, 405/01813, 405/01833, 405/01855 sont maintenus (led) => soit 9 points modifiés

Points également demandés par les habitants suite à la rencontre du 31/05/2022 mais non retenus dans la réunion préparatoire du Collège du 22/06/2022, soit 11 points

 = Suppression

 = Maintien ou déplacement (motif : centre de village, abri/arrêt de bus), nécessité d'indication ou sécurité

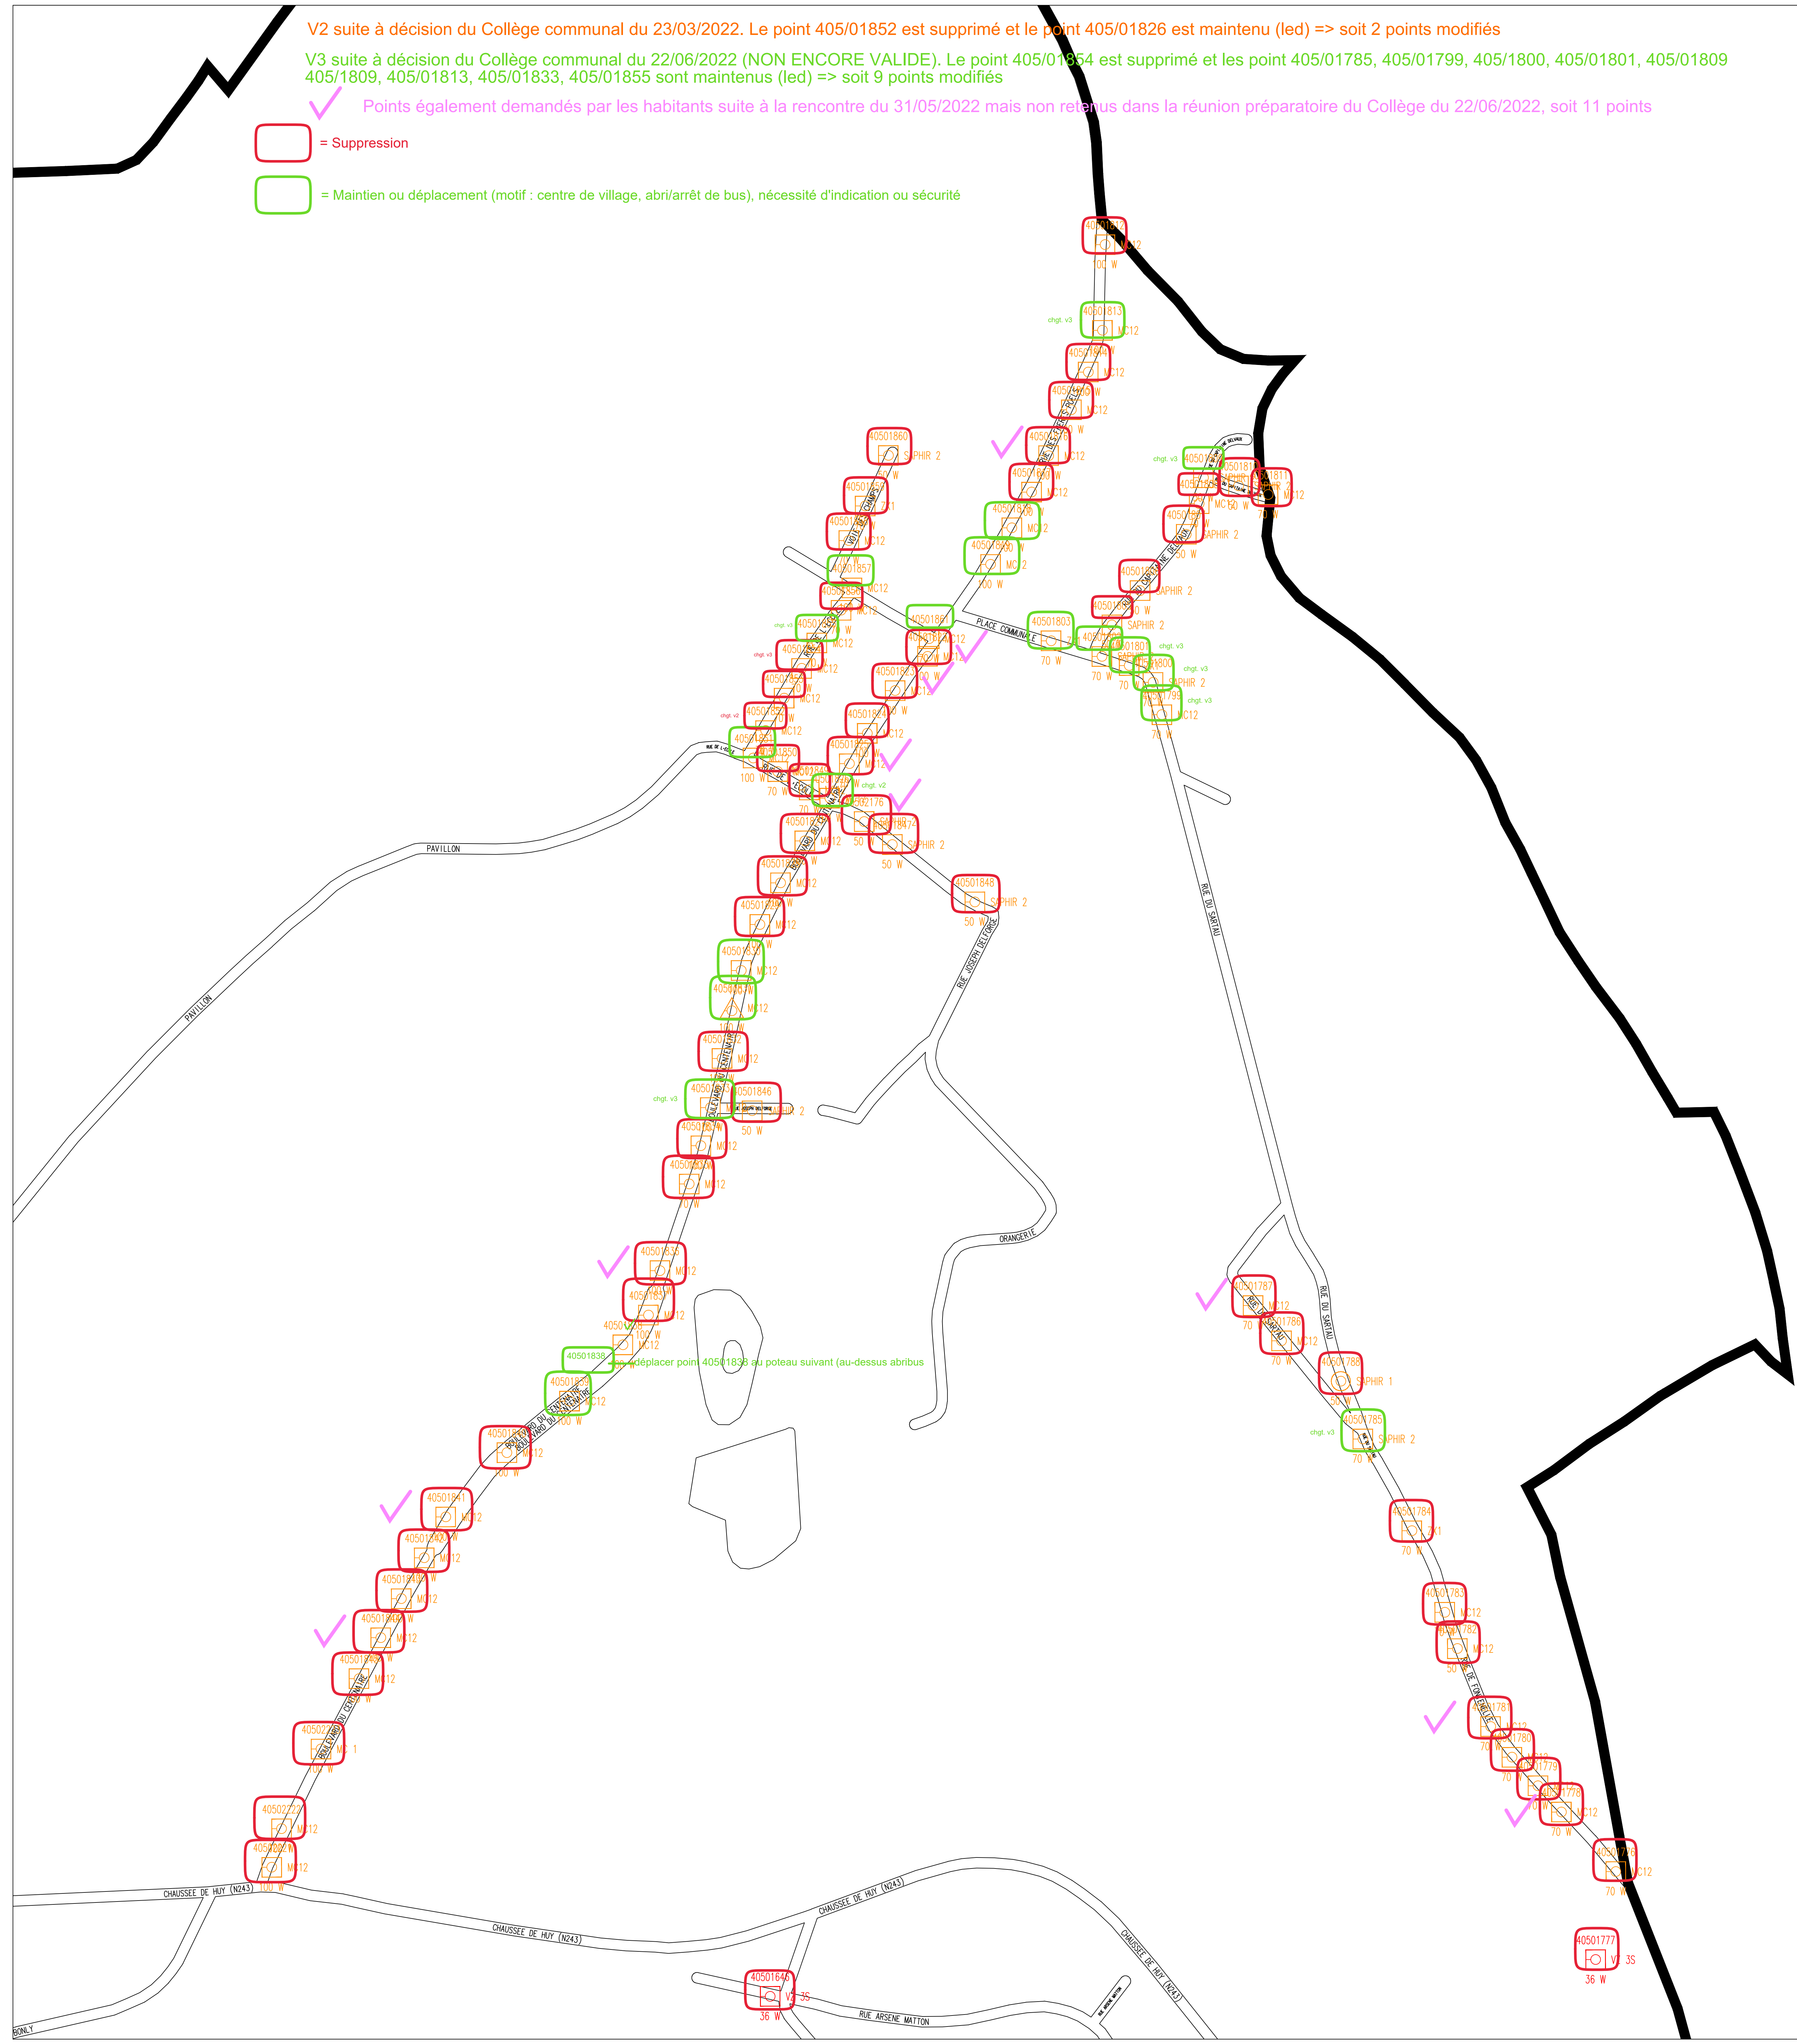

INFRASTRUCTURES

Avenue Jean Monnet 2, 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve
Tél. odeur gaz : 0800/87.0.87 - Tél. dépannage : 078/78.78.00

ORES

OPÉRATEUR DES RÉSEAUX GAZ & ÉLECTRICITÉ

Commune de Chaumont-Gistoux

Localité diverses

Rues diverses

AGW EP 2021

ID Powalco :
-

Flux :
-

Activité(s) :	Section(s)/Diamètre(s) :	Longueur(s) :	Tension(s)/Pression(s) :
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Modifié le :
-

Modification(s) :
-

Approuvé par :
-

PROJET

Echelle(s) :
1/2500

Date :
24/11/2020

Dessiné par :
AMO

Etudié par :
JSO

Dossier lié :
/

HCTM

1

Vérifié par :
